

ANTİBAKTERİYEL PERDE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-2-3-4

- 1) Perde kumaşı %100 polyester iplikten dokunmuş olmalıdır.
- 2) Perde üzerinde hem ön tarafından hem arka tarafından düzgün şekilde görünebilecek "Sağlık Bakanlığı"nın kurumsal kimlik çalışması referans alınarak logosu dokuma metoduyla ürün üzerine yerleştirilecektir.
- 3) Perdenin üst tarafında 55cm'lik kısmı file tül, geri kalan kısmı perde kumaşından olmalıdır.
- 4) Perde kenara toplandığında 12*70cm ölçülerinde perdenin kenarına sabitlenmiş bir cırtlı bağcık yapılacaktır.
- 5) Perde kumaşı anti-bakteriyel özelliğe sahip olmalıdır.
- 6) Perde kumaşı 30° de yıkanabilmeli ve çekmeme özelliğine sahip olmalıdır.
- 7) Montaj ve keşif yüklenici firmaya ait olacaktır. Ayrıca montaj esnasında kullanılacak aparat, sarf malzemeler ve ekipmanların tamamı yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 8) Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir.
- 9) Perdenin deseni ve rengi kurumumuz tarafından belirlenecek olup sipariş öncesinde firmaya bildirilecek ve perde dikimi kurumumuzun talep ettiği şekilde olacaktır.

SÖKE FEMME FAİK KOCAGÖZ
DEVLET HASTANESİ
Sakine HARMANCI RENÇBER
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Sicil No: 24409030574





5

TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1. Kumaş bileşim özelliği %100 polyester olacak.
- 2. Kumaş şeklinin bozmayacak, ısı ve rutubete dayanıklı olmalı ve ışık kesme özelliğini sağlayan kaplaması sıcak ve soğuğa karşı esneme gerilme yapmamalıdır.
- 3. Akrilik kaplama olacak.
- 4. Kumaş kalınlığı 0,40 micron olacak.
- 5. Kumaş ağırlığı 320 gr /m2(+%5)olacaktır.


Zafer BAHADIR
Zed

Intanige Sarvizi

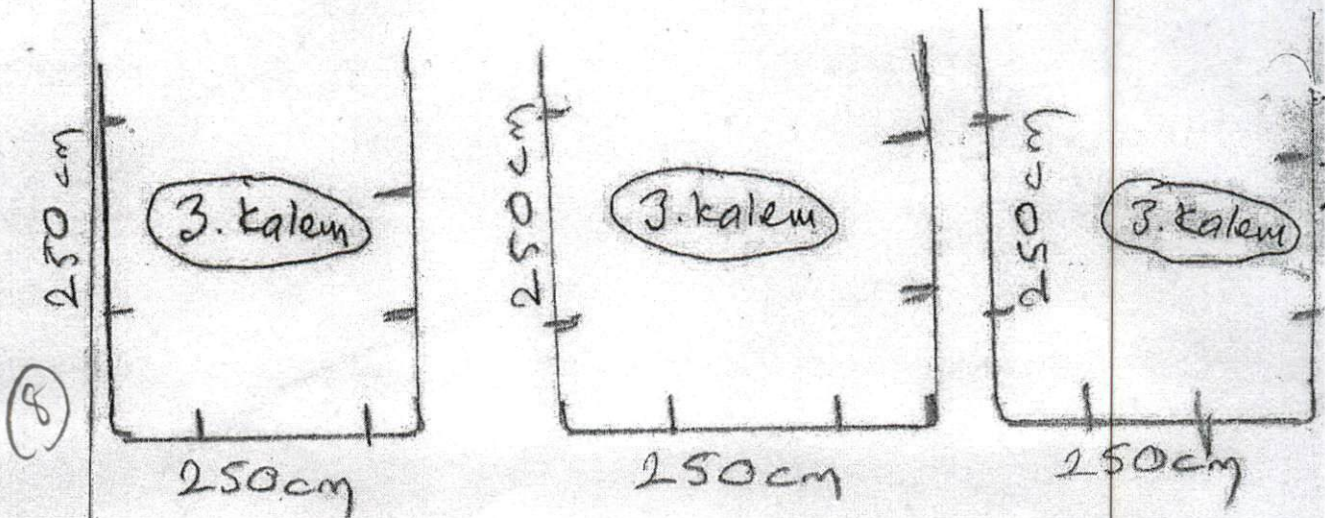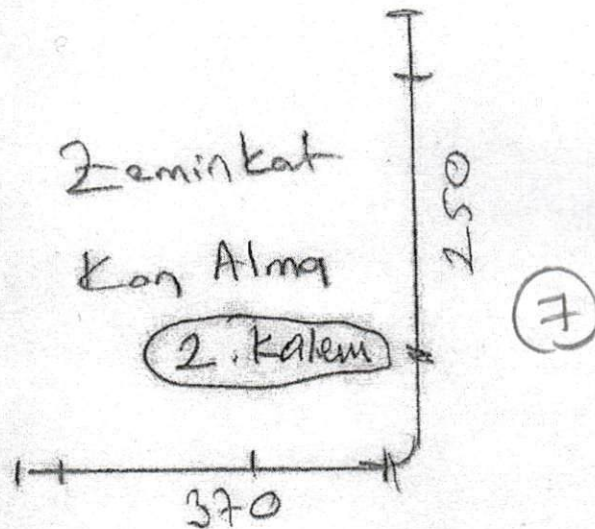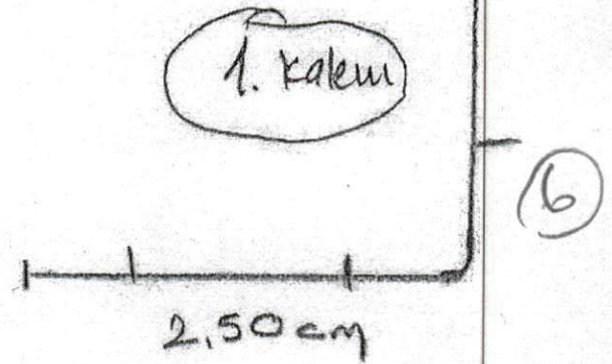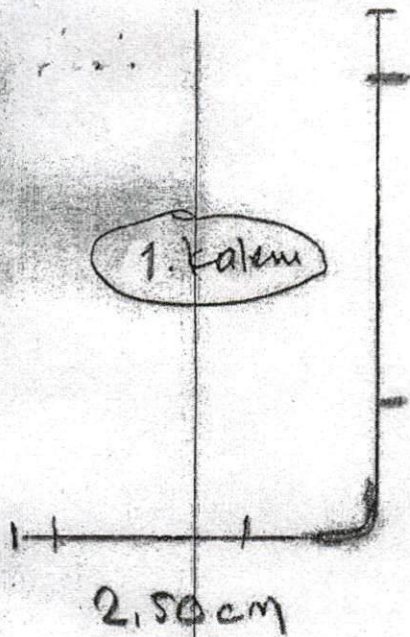


Gadet Yanti Filik Tedari Agrubo rehabilitasyon
Harkon CELIK


 Hoban Gede

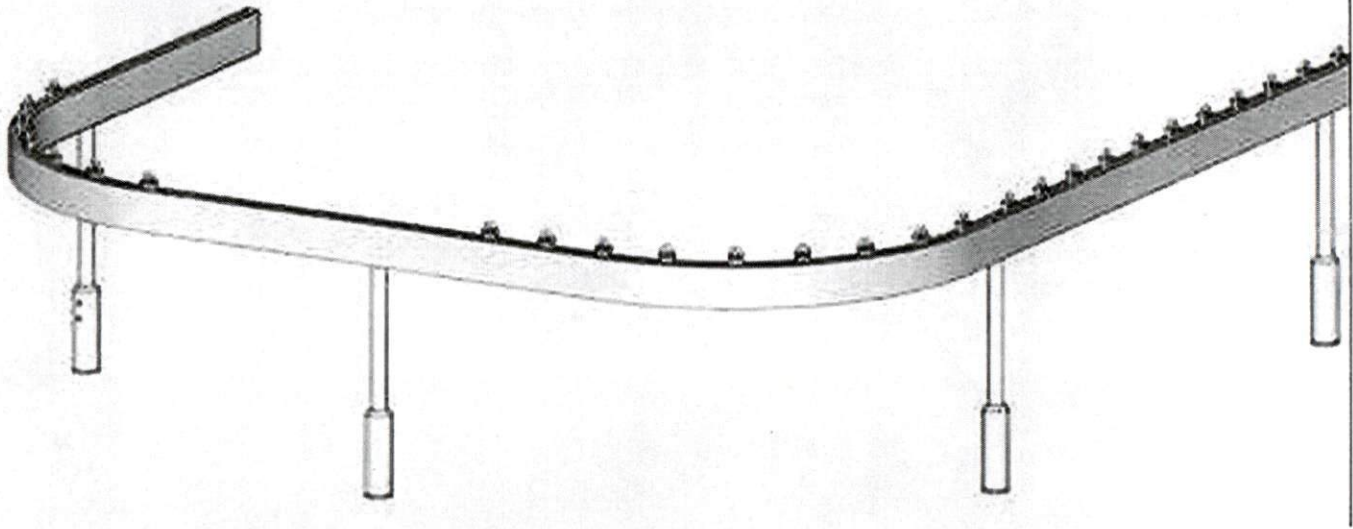

- 1 - Tava Baplati Apat
 2 - Dura Baplati Apat
 3 - Plastil olmal ve
 4 - Parde malina yunuk
 5 - Olmalid - 9



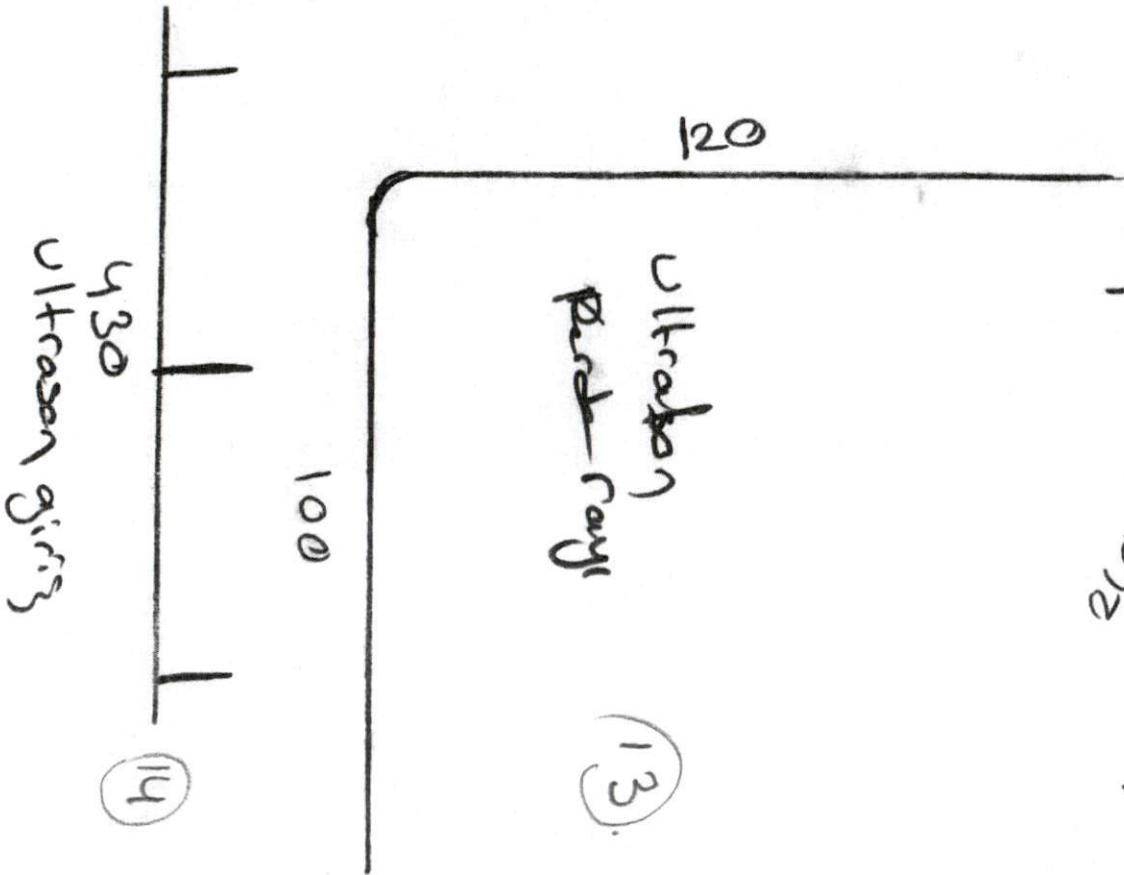

HASTA ARASI PERDE RAYI

- Alüminyum hastane rayı 1,2mm -13,6mm x 3,5mm ebatlarında eloksallı F21 sertliğinde alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.
- Perde rayı, 12mm x 1,5 ebatlarında 1.sınıf 6060 alaşımdan mamul tavan askı çubuklarıyla bağlantı yapılmış olmalıdır.
- Perdelerin rahatça hareket etmesini sağlayan rulet elteks hammaddeden üretilmiş olmalıdır. Perdeye takılan kısmı plastik kanca olacaktır.
- Hasta raylarının standart yüksekliği 220 cm olmalıdır.
- 1 metresi 290 gram olmalıdır.
- Alüminyum ve alüminyum alaşımları TS EN 755-1 değerlerini taşıyacak. Bu belge ihale dosyasına konulacaktır.
- Ürünler tüm aksesuarlarıyla iki yıl garantili olmalıdır.
- 1m ebatında numune ihale dosyasına konulacaktır.

Adnan C. C. C.

TEKNİK ŞARTNAME

1	LAMİNELİ MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ <i>İPTAL</i>	Beyaz renkte ve rulo şeklinde olmalıdır. Sıvı geçirmez nitelikte olmalıdır. Rulo uzunluğu 13-15 metre arasında olmalıdır. Ruloların yaprakları 50*100 cm ebadında, sedye üzerinde kullanılabilecek şekilde olmalıdır. Yapraklar perforje yerinden kolay kopmalıdır. Kullanım esnasında kolay parçalanmayan, deforme olmayan, hastane ortamında kullanıma uygun kaliteli olmalıdır. Sağlam, dayanıklı ve kullanışlı olmalıdır. Kolay yırtılmamalıdır.	
2 <i>15</i>	PERDE DÜĞMESİ (DİKMELİ)	Bradır sanayi tipi dikiş makinesine uyumlu olmalıdır. 14 numara makine iğnesi olmalıdır.	
3 <i>16</i>	PERDE DÜĞMESİ (KANCALI)	Perde düğmesi kancalı yapıda olmalıdır. Beyaz polietilen olmalıdır. Sert ve sağlam olmalıdır. Geçme yeri perde ekstrafora kolay geçmelidir. 1000 adet'li paketler halinde olmalıdır.	
4 <i>17</i>	EKSTRAFOR	Beyaz olacak, Eni 2 cm olacaktır.	
5 <i>18</i>	FERMUAR (ANAHTARLI - METRELİK)	50 metre uzunlukta olmalıdır Eni standart olmalıdır Beyaz renkli olmalıdır	
6 <i>19</i>	FERMUAR (ANAHTARLI - METRELİK)	50 metre uzunlukta olmalıdır Eni standart olmalıdır Beyaz renkli olmalıdır	
7 <i>20</i>	<i>Beyaz Lastik 3cm</i>	3cm*25 mt ölçülerinde olmalıdır. <i>Beyaz</i> renkte olmalıdır. Çok çabuk deforme olmamalıdır.	

Zeynep BATTALIR
ZM

8	Siyah Lastik 5 cm	5 cm*25 mt ölçülerinde olmalıdır. Siyah renkte olmalıdır. Çok çabuk deforme olmamalıdır.	
9	ESNEK ORYANTAL KORNİŞ VAGON	Rahatsız edici seslere neden olmadan perdelerin yumuşak ve oldukça hareketli olmasını sağlamak için her sürtünen parça ayrıntılı olarak tasarlanmalıdır. Oryantal ray uzun ömürlü malzemeden üretilmelidir.	
10	ESNEK ORYANTAL KORNİŞ SARMAL KANCA	Rahatsız edici seslere neden olmadan perdelerin yumuşak ve oldukça hareketli olmasını sağlamak için her sürtünen parça ayrıntılı olarak tasarlanmalıdır. Oryantal ray uzun ömürlü malzemeden üretilmelidir.	
11	ŞERİT LASTİK (2 CM'LİK)	2 cm eninde beyaz renkte olmalıdır Esnekli güçlü çabuk yıpranmamalıdır.	
12	ŞERİT LASTİK (4 CM'LİK)	4 cm 'lik eninde beyaz renkte olmalıdır. Esnekliği güçlü çabuk yıpranmamalıdır.	
13	DİKİŞ MAKİNESİ İĞNESİ	Tam devir makine iğnesi , 14 numara olacak	
14	BOBİN (SİYAH)	Siyah renkte dikiş makarası olacak, Polyester 5.000 mt.'lik olacak, 120 numara olacaktır.	
15	BOBİN (YEŞİL)	Yeşil renkte dikiş makarası olacak, Polyester 5.000 mt.'lik olacak, 120 numara olacaktır. Numuneye göre değerlendirilecektir.	
16	BOBİN (KAHVERENGİ)	Bobin .%100 pamuk olmalıdır. En az 5.000 Mt olmalıdır. Kopma uzaması sağlamamalıdır	
17	BOBİN (LACİVERT)	Lacivert renkte dikiş makarası olacak, Polyester 5.000 mt.'lik olacak, 120 numara olacaktır.	

Yakup BAHADIR

		Numuneye göre deęerlendirilecektir.	
18 31	BOBİN (BEYAZ)	Beyaz renkte dikiş makarası olacak, Polyester 5.000 mt.'lik olacak, 120 numara olacaktır. Numuneye göre deęerlendirilecektir.	
19 32	BOBİN DİKİŞ İPLİĞİ (GRİ)	Bobin .%100 pamuk olmalıdır. En az 5.000 Mt olmalıdır. Kopma uzaması sağlamamalıdır Gri renkli olmalıdır	
20 33	BOBİN DİKİŞ İPLİĞİ (KREM)	Bobin .%100 pamuk olmalıdır. En az 5.000 Mt olmalıdır. Kopma uzaması sağlamamalıdır Krem renkli olmalıdır	
21 34	BOBİN DİKİŞ İPLİĞİ (KIRMIZI)	Bobin .%100 pamuk olmalıdır. En az 5.000 Mt olmalıdır. Kopma uzaması sağlamamalıdır Kırmızı renkli olmalıdır	
22 35	BOBİN DİKİŞ İPLİĞİ (PATLİCAN MORU)	Bobin .%100 pamuk olmalıdır. En az 5.000 Mt olmalıdır. Kopma uzaması sağlamamalıdır Patlıcan Moru renkli olmalıdır	
23 36	BOBİN DİKİŞ İPLİĞİ (SARI)	Bobin .%100 pamuk olmalıdır. En az 5.000 Mt olmalıdır. Kopma uzaması sağlamamalıdır Sarı renkli olmalıdır	
24 37	BOBİN DİKİŞ İPLİĞİ (BORDO)	Bobin .%100 pamuk olmalıdır. En az 5.000 Mt olmalıdır. Kopma uzaması sağlamamalıdır Bordo renkli olmalıdır	

Zennep BAHADIR
Zul

25 38	BOBİN DİKİŞ İPLİĞİ (Mavi)	Bobin .%100 pamuk olmalıdır. En az 5.000 Mt olmalıdır. Kopma uzaması sağlamamalıdır Mavi renkli olmalıdır	
26 39	DİKİŞ MAKİNESİ İĞNESİ	Tam devir makine iğnesi, 14 numara olmalı. Numuneye göre değerlendirilecektir.	
27 40	OVERLOK İPİ (BEYAZ)	Ovarlok .%100 polyester olmalıdır. Bobinler ortalama 1 kg olmalıdır. İplik bükümü çok az bükümlü olmalıdır	
28 41	KALIN PERDE KUMAŞ (GÜNEŞLİK -KREM)	Kumaş polyester olmalıdır. Leke tutmamalı, Toz barındırmamalı, Güneş ışığından korumalıdır. Krem renginde kalın perdelik kumaş olmalıdır	
29 42	CİRT BANT SİYAH (5cm *25MT)	5 cm*25 mt ölçülerinde olmalıdır. Siyah renkte olmalıdır. Çok çabuk deforme olmamalıdır.	
30 43	TERZİ MAKASI (BÜYÜK BOY)	9 Numara olmalıdır.	
31 44	YESİL TRENC KOTLUK	<ul style="list-style-type: none"> Sık dokunmalı için tok bir görünüme sahip olmalıdır. Kumaş %100 pamuk olmalıdır. Kumaş ince olmamalı 30/2 iplikten olmalı atkı sıklığı 30 adet/cm çözgü sıklığı 64 adet/cm olmalıdır. Kumaşın eni 150 cm olmalıdır. Su geçirmez özelliği olmalıdır. Çok sağlam ve dayanıklı olmalıdır, zor kırışır ve iç göstermemelidir. Vücut hatlarını belli etmemeli ve dökümlü olmamalıdır. Esneklik payı 1-2 cm olmamalıdır. Renk yeşil olmalıdır. Yıkama esnasında renk solmamalı ve rengi atmamalıdır. Ağırlığı 240-245 gr/m2 olmalıdır. Polyester içermemelidir. Ütü gerektirmeyen kırışmayan özellikte olmalıdır. 	

Zeynep KAHADIR
ZK